


Maße

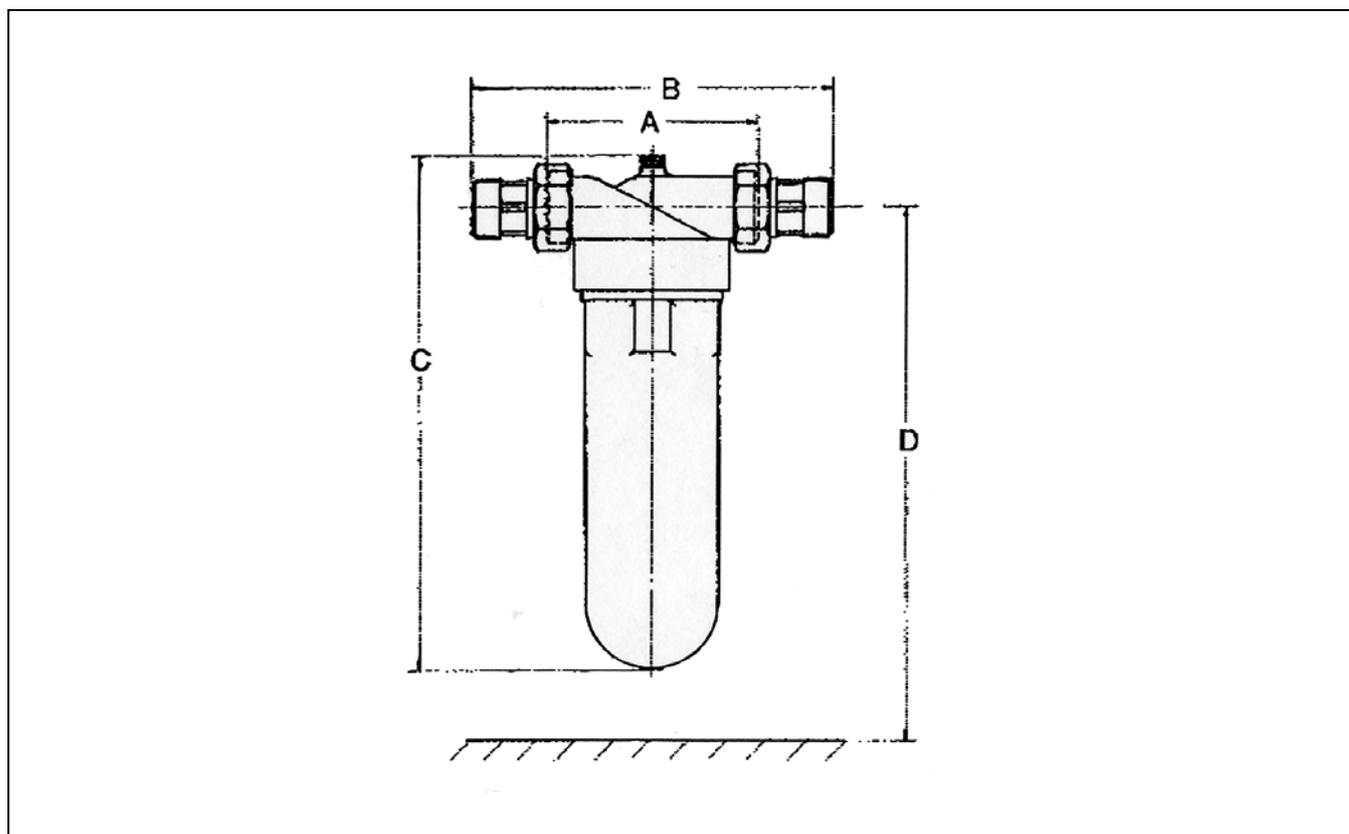

Maße [mm]

Best.-Nr.	A	B	C	D
100.62	120	206	300	450
100.63	120	206	300	450
100.64	120	220	300	450
100.65	140	254	290	450
100.66	140	274	290	450

Durchflusswerte

Best.-Nr.	100.62	100.63	100.64	100.65	100.66
Durchflussmenge [m ³ /h] Δp 0,2 bar	4,0	5,5	6,0	9,0	12,0

Instandhaltung

	Maßnahme	Zeitabstand	Durchführung
Wartung	Filterkerze regelmäßig alle 6 Monate austauschen; bei spürbarem Druckabfall ist der Austausch entsprechend früher vorzunehmen	2 x jährlich nach Bedarf kürzere Intervalle	Installationsunternehmen Betreiber

Weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung 17-24 (Art.-Nr. 100.62 bis 100.64) und 17-29 (Art.-Nr. 100.65 bis 100.66)